


X線コンクリート内部探査③

● 丸開口

- 160φ以下 ----- 1枚
- 200φ以下 ----- 1～2枚
- 400φ以下 ----- 4～5枚
- 500φ以下 ----- 7枚
- 600φ以下 ----- 8枚

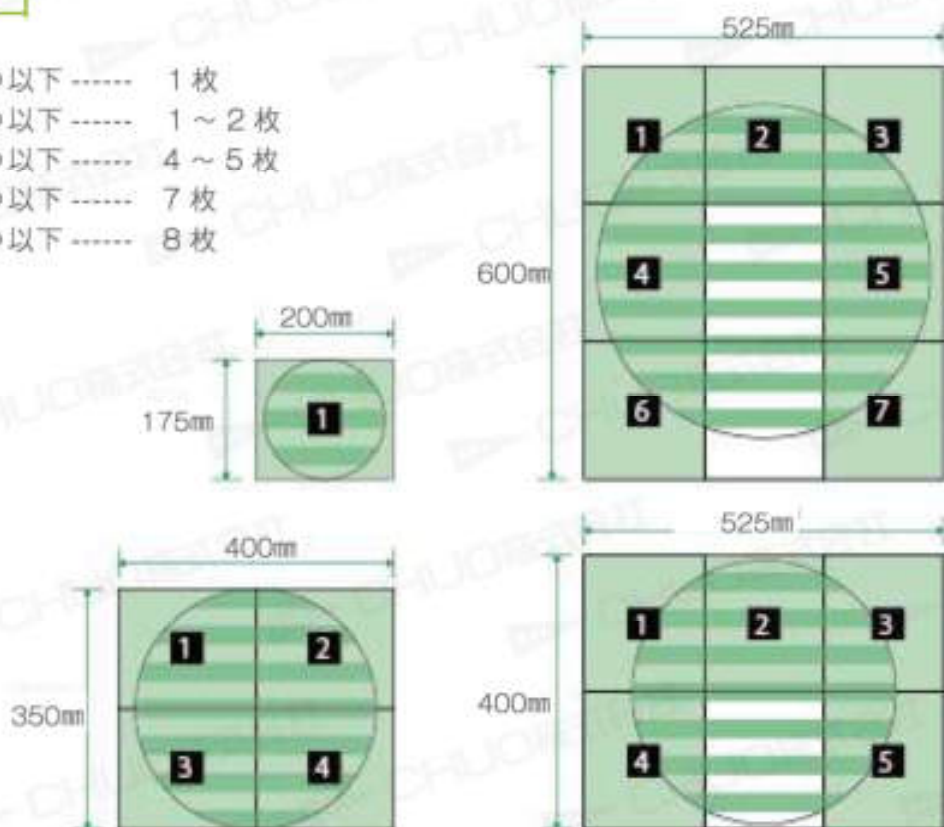

● 角開口

3辺撮影の場合、
どのフィルムにも

- **A** が移っていない場合には、
- **B** の撮影を行う

